



**DETAILHE DE GUARDA-CORPOS**  
SEM ESCALA

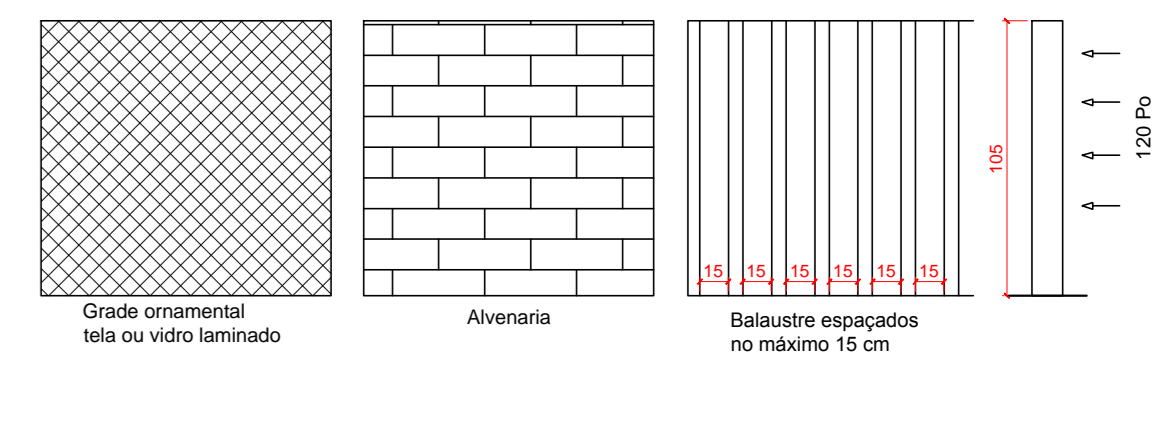

**DETAILHE DE CORRIMÃOS**  
SEM ESCALA

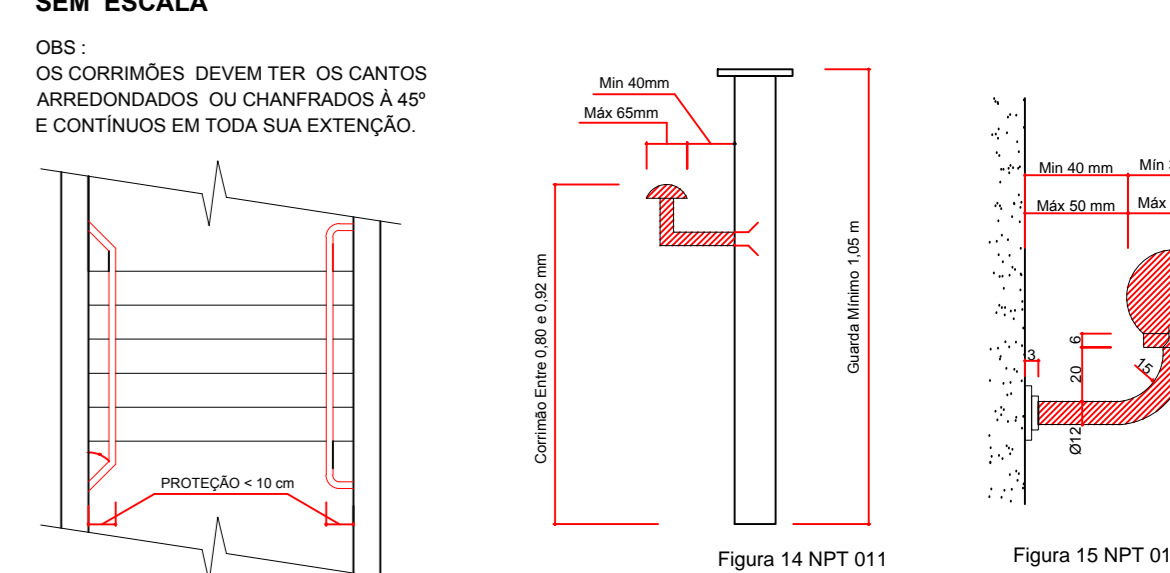

**LEGENDA**

- Extintor de Pó 2-A-20-B-C
- Ponto de iluminação de emergência (tipo holofote)
- Direção do fluxo da rota de fuga
- Saída final da rota de fuga

**SIMBOLÓGIA PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA (NPT 20)**

- Placas confeccionadas:
- Posuir resistência mecânica
  - possuir espessura suficiente para que não sejam transferidas para a superfície da placa possíveis irregularidades das superfícies onde forem aplicadas;
  - não propagar chamas;
  - resistir a agentes químicos e ímpetres;
  - resistir à água;
  - resistir ao intemperismo.

Sinalização Básica de Orientação e salvamento  
Fotoluminescência com luminância mínima de 140/20-1800-K/W e contendo a inscrição do Fabricante, ou Marca ou CNPJ

- S1
- S2
- S8
- S9
- S12 SAÍDA

**NOTA - SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA**  
A sinalização de pontos de saída de emergência deve ser localizada imediatamente acima das portas, no máximo a 2,1 m da verga, ou diretamente na tampa da porta, contanto que a altura de 1,8 m medida do piso acabado à base da sinalização.  
A sinalização de emergência de saída deve ser localizada de modo que a distância de percurso de qualquer ponto da rota de saída deve ser sinalizada de modo que a base esteja a 1,8 m do piso acabado, ou nos guarda-corpo de acesso às escadas do estado.  
A sinalização escrita "SAÍDA" deve estar sempre grafada no idioma português. Caso exista a necessidade de grafar de outros idiomas estrangeiros, devem ser aplicados todos os idiomas.

**Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento (CMAR)**

TETO/FORRO (acabamento e revestimento):	Classe I
PAVIMENTO TERRETO TODAS AS DEPENDÊNCIAS:	Classe I
MEZANINO	Classe I
ARQUIBANCADA:	Classe I
PAREDE e DIVISÓRIA (acabamento e revestimento):	Classe I
PAVIMENTO TERRETO TODAS AS DEPENDÊNCIAS:	Classe I
MEZANINO	Classe I
ARQUIBANCADA:	Classe I
PISO (acabamento e revestimento):	Classe I
PAVIMENTO TERRETO TODAS AS DEPENDÊNCIAS:	Classe I
MEZANINO	Classe I
ARQUIBANCADA:	Classe I

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP		
DATA	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO	Nº DO PSCIP
22/02/2018	ATUALIZAÇÃO DE PROJETO	07/2004

<b>ESTÁDIO FERNANDO CHARBUB FARAH</b> Rua dos Trabalhadores, 228 - Ponta do Cajá		
Área: 18.047,00 m² Ocupação: E3 / F3	Para uso do CBMRP	
Plancha: 05/07 Conteúdo da plancha: ARQUIBANCADAS	Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ - CNPJ: 76.017.458/0001-15	
Escala: Indecida	Eng. Civil Silvío Cesar Loyola CREA 55.813 - D/PR	Data: 29/06/2019