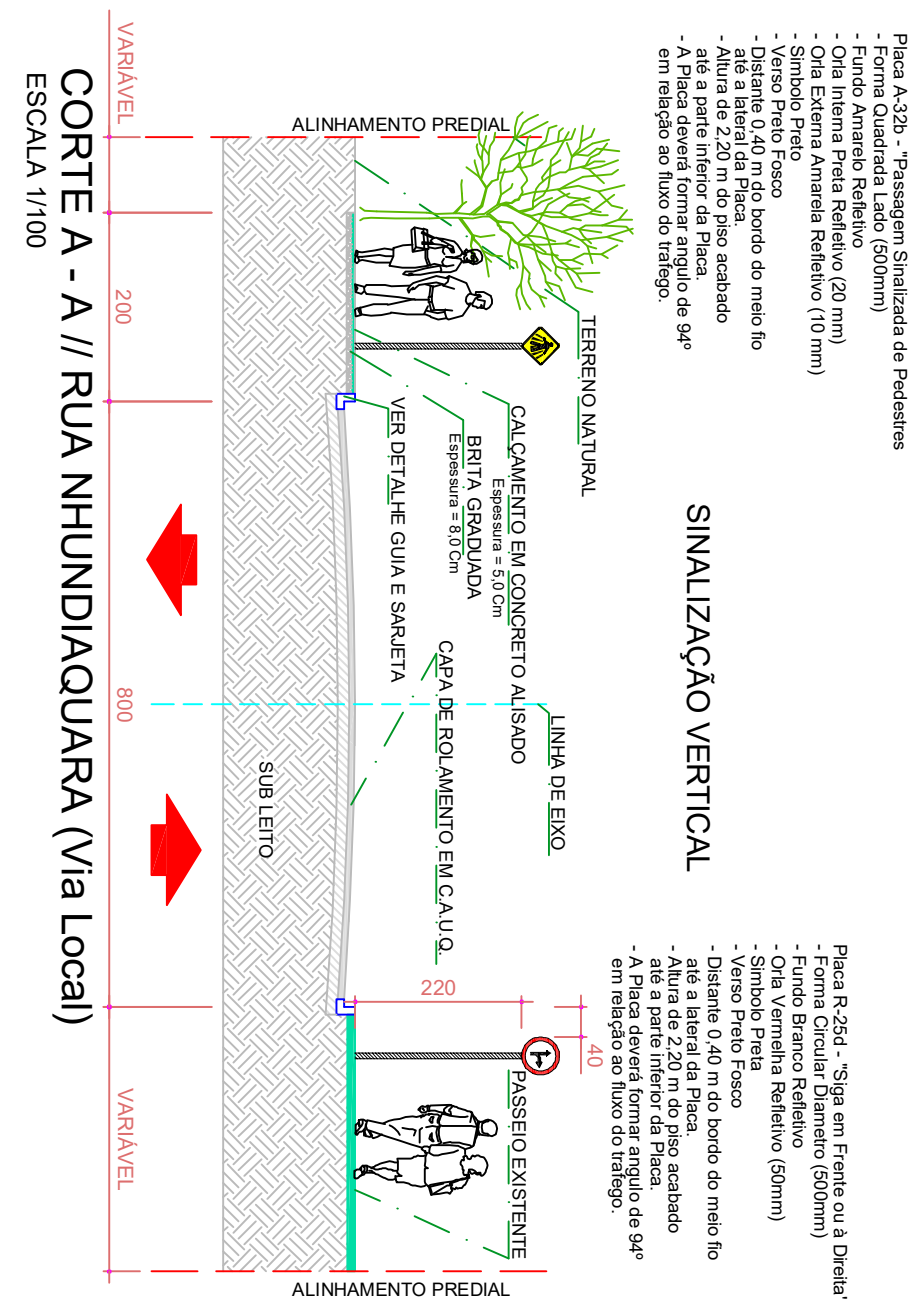
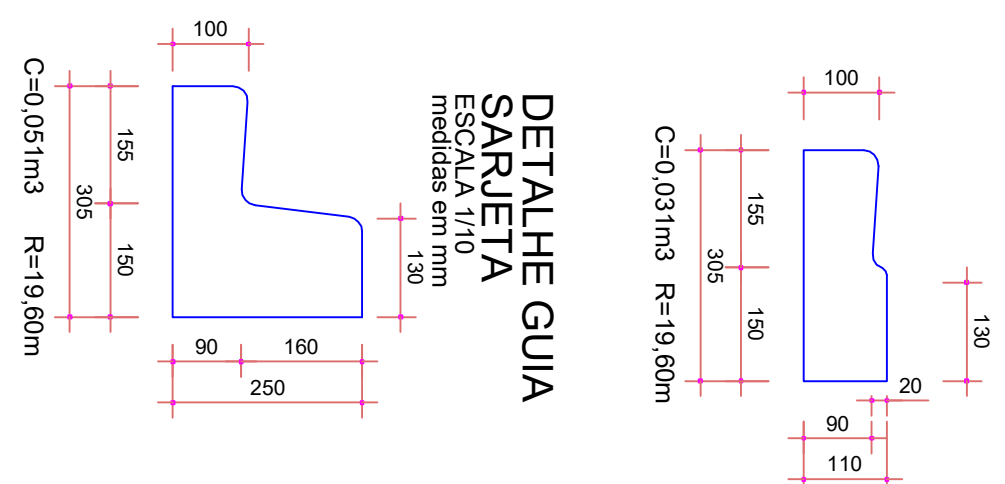
	RAMPA II P.O.T. - P/P.O.R.I. DE NEC. ESPECIAIS	36,0
---	--	------

101 AL DA AREA PINIADA COR AMARELA	1.201,40 m	120,89 m2
------------------------------------	------------	-----------

101 AL DA AREA PINI ADA CUR BRANCA	1,513,55 m	324,69 m <sup>2</sup>
------------------------------------	------------	-----------------------

- 1.- **RECUBRIMIENTO:** La pista de estacionamiento deberá ser plana y local con aislamiento mínimo de ambos lados de 120 mm.
- 2.- **Distancia Longitudinal:** entre las plazas de estacionamiento deberá ser mínimo 50 m entre plazas.
- 3.- **Distancia Transversal:** del muro no mínimo 1,0 m las esquinas.
- 4.- **Faja de protección:** será recubierta no mínimo 1,0 m las esquinas.
- 5.- **Alcantarillado:** deberá ser de tipo ranurado.
- 6.- **Legenda "PARE"** será recubrido 1,80 m de la Faja de retención.
- 7.- **Alcantarillado:** deberá ser ranurado.
- 8.- **Las Señales indicativas de posicionamiento en la pista para el ejercicio de movimiento (PEM)** serán recubrido de 10,0 m de la Faja de retención.
- 9.- **El espacio libre de la pista para el ejercicio de movimiento (PEM)** será recubrido de 10,0 m de la Faja de retención.
- 10.- **Caso a Plazo para delimitar físico:** coincide con alguna distancia (grilla de boca de lado). Ahora, podrá etc.) deberá ser comunicado a fiscalización para ser remanipulada o removida.
- 11.- **El terreno ser impermeabilizado** las placas de señalización, rampas de deficientes y sanitarios existentes.
- 12.- **El terreno ser impermeabilizado** las placas de señalización, rampas de deficientes y sanitarios existentes.
- 13.- **Carpetas con ligura entre 1,00 m y 2,00 m** no deberá necesariamente mayor tipo 1.
- 14.- **El "Carpetas con ligura menor que 1,00 m"** en las rampas de deficientes físicos deberá ser existentes.
- 15.- **As Pistas horizontales** las áreas deberá ser lissas em asfalto em **CANUDO**.
- 16.- **Deficientes físicos do tipo 1** (como do Tipo 2).

[illegible]