


R-1	PASSEIO OBRATEIRA	4,0
R-2	PROIBIDO TRANSITO DE CAMINHÕES ACIMA DE 12TON	2,0
R-19	VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA	2,0
A-26	PASSAGEM INDICADA DE PEDESTRES	7,0
A-26a	PLACA INFORMATIVA DE RUA	2,0
R-10	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR AMARELA	84,16 m2
R-10	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR BRANCA	187,22 m2
R-10	RAMPAS TIPO 2 - R-PORT DE NEZ ESQUERDA	14,0
R-10	REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	1,0

COR AMARELA		EXTENSÃO	AREA
UF-3	Linha Duque Continua	734,84 m	73,48 m ²
UPP	Total da Indicação de Proibição de Estaciona ou Parada	105,86 m	10,70 m ²
TOTAL DA AREA PINTADA COR AMARELA		84,18 m	84,18 m ²
COR BRANCA		EXTENSÃO	AREA
LEO	Linha de Bordos	738,13 m	73,81 m ²
LRE	Linha de Remanej	32,30 m	12,92 m ²
FTF-1	Faixa de Transição de Positivas - Tipo Zebra	62,0 m	74,40 m ²
	Legenda - "PASSÉ"	5 m	6,09m ²
TOTAL DA AREA PINTADA COR BRANCA		956,43m	167,22m ²
TOTAL DA AREA PINTADA HORIZONTAL		1.798,23	251,40 m ²



- 1 – As entradas de veículos necessárias na faixa de estacionamento deverão ser feitas no local com afastamento mínimo de ambos os lados de 1,20 m entre placas.
- 2 – A distância Transversal (do meio fio à Placa de sinalização) terá 40 cm.
- 3 – As placas a serem removidas deverão ser substituídas imediatamente.
- 4 – As placas deverão ser substituídas imediatamente quando estiverem danificadas, reconstruída o colar ou fixada a nova no mesmo local.
- 5 – o emprego deverá tomar todas as providências p/evitar danos causados por conta da contratação de terceiros.
- 6 – A Faixa de pedestre será recuado no mínimo 1,0 m das esquinas.
- 7 – A Faixa de pedestre será recuado 1,60 m da Faixa de retenção.
- 8 – A Legenda "PARQUE" será recuado 1,60 m da Faixa de retenção.
- 9 – As Setas indicativas de posicionamento na pista para execução de movimento (FEM) será recuado de 10,0 m da Faixa de retenção.
- 10 – Caso a placa de sinalização coincidir com a entrada de veículos deverá ser realçada para a distância maior do que 5,0 m entre placas.
- 11 – As placas de sinalização deverão ser retiradas e entregues em local definido pela Fiscalização.
- 12 – O cálculo das quantidades de materiais (Vertical e Horizontal), são aqueles que estão representadas graficamente neste projeto.
- 13 – As Ombudas deverão ser executadas de acordo com a Resolução 038/1998 CONTRANS.
- 14 – As atividades do VU principal deverá ser assistida em CAUQ para refoço em 12,0 m.
- 15 – As Ombudas deverão ser apresentadas diretamente para a fiscalização por escrito.
- 16 – As Ombudas deverão ser apresentadas diretamente para a fiscalização por escrito.

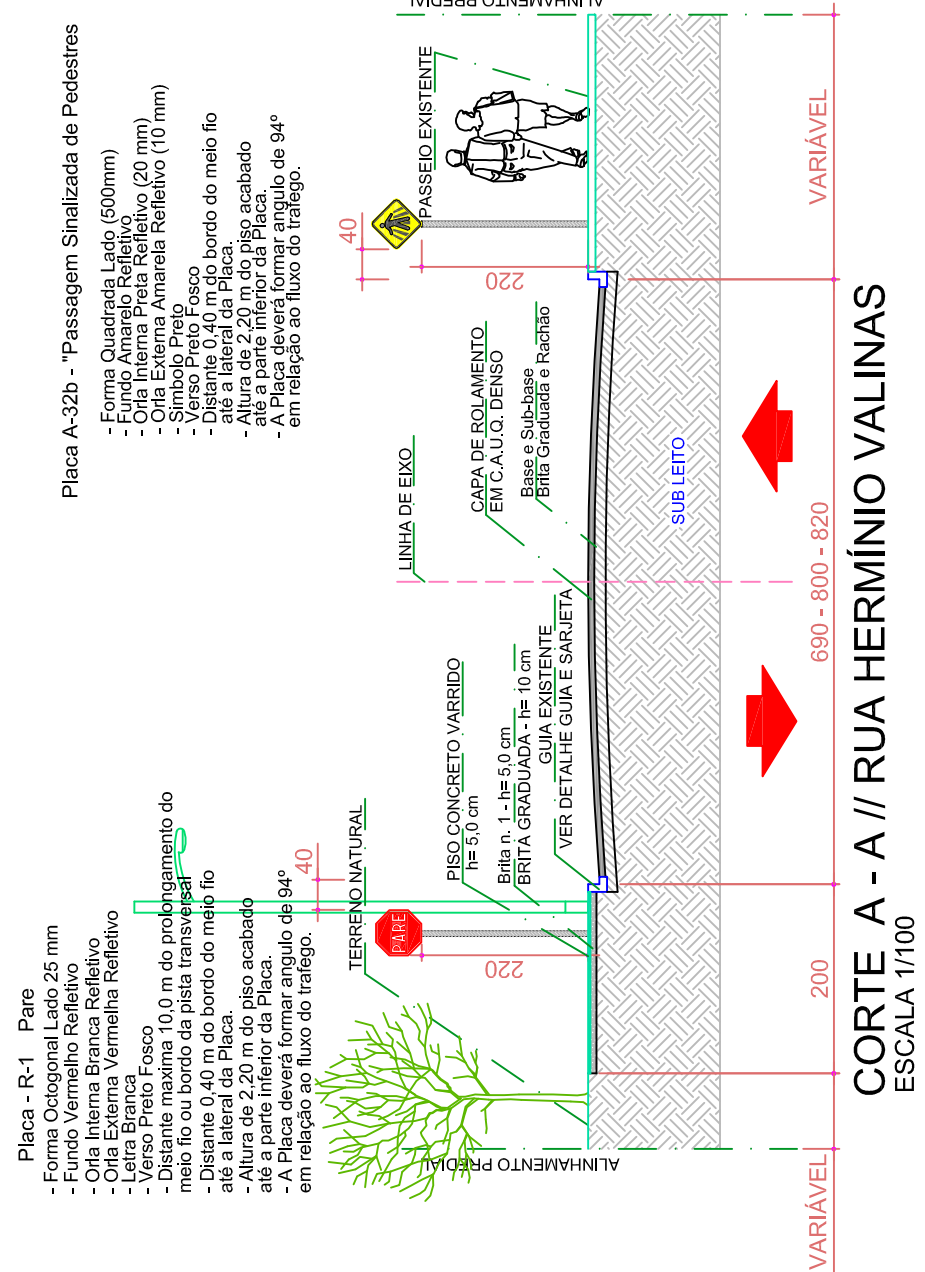